

# 会津坂下町と下水道




会津坂下町の土壌浄化法の処理施設 Do-joyoka System treatment plant in Aizubange


坂下西浄化センター



坂下中央浄化センター

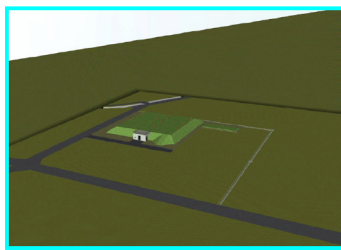

坂下東浄化センター

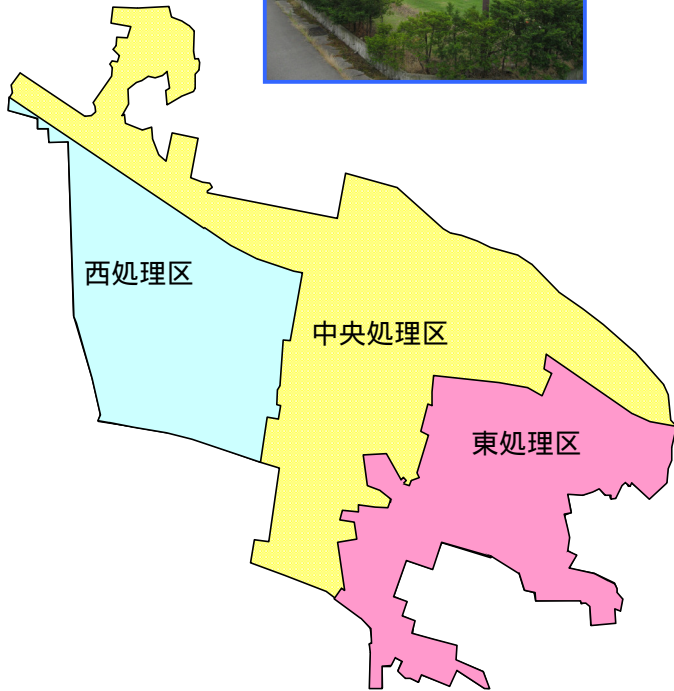

陣が峯城浄化センター



長井浄化センター




鶴沼公園合併浄化槽



給食センター除害施設



# 坂下西浄化センター

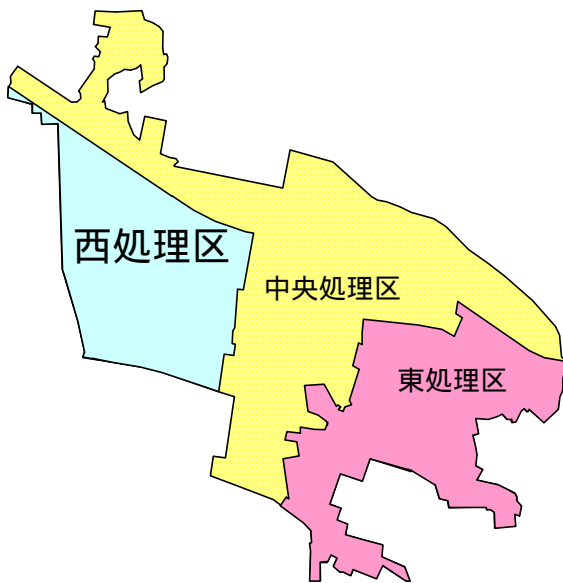


坂下西処理区



- 計画水量：1,400m<sup>3</sup>/日
- 供用開始：平成5年

# 坂下東浄化センター

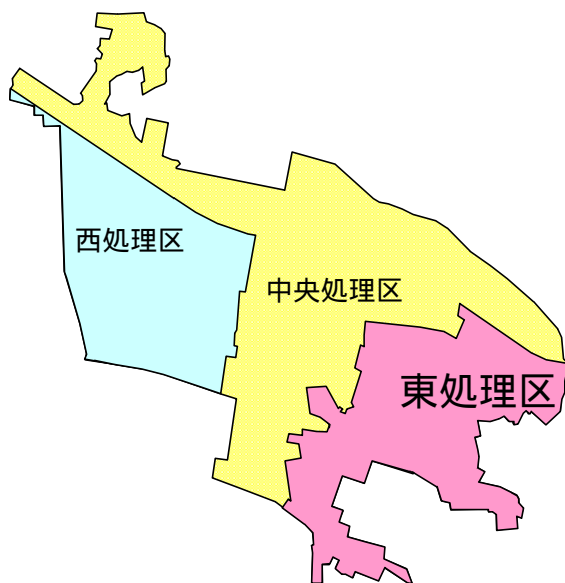


坂下東処理区

- ・ 計画水量：1,400m<sup>3</sup>/日
- ・ 供用開始：平成16年




# 坂下中央浄化センター

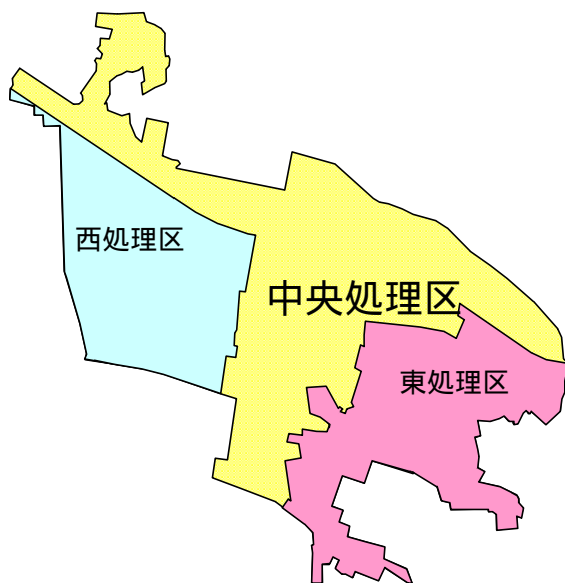

坂下中央処理区

- ・ 計画水量：1,600m<sup>3</sup>/日
- ・ 工事中 (800m<sup>3</sup>/日)

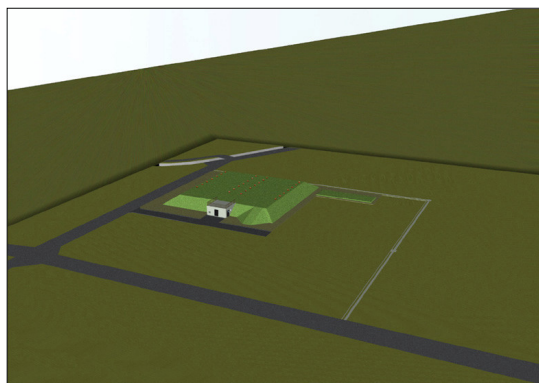

# 陣が峯城浄化センター



## 八日沢処理区

- 計画水量：351 m<sup>3</sup>/日
- 供用開始：平成18年

# 長井浄化センター



## 長井処理区

- 計画水量：75.6 m<sup>3</sup>/日
- 供用開始：平成24年

# 鶴沼公園浄化槽



## 鶴沼公園

- 計画水量：  $m^3$  / 日
- 供用開始：平成 年

# 坂下給食センター除害施設



## 坂下給食センター除害施設

- 計画水量：  $m^3$  / 日
- 供用開始：平成 年

## 維持管理費内訳及び下水道使用料の収入グラフ

