


○バマコ中央魚市場建設計画 位置図



○既存魚市場（メディナコーラ）の様子  
冷蔵機材がなく鮮魚が床置きされている。

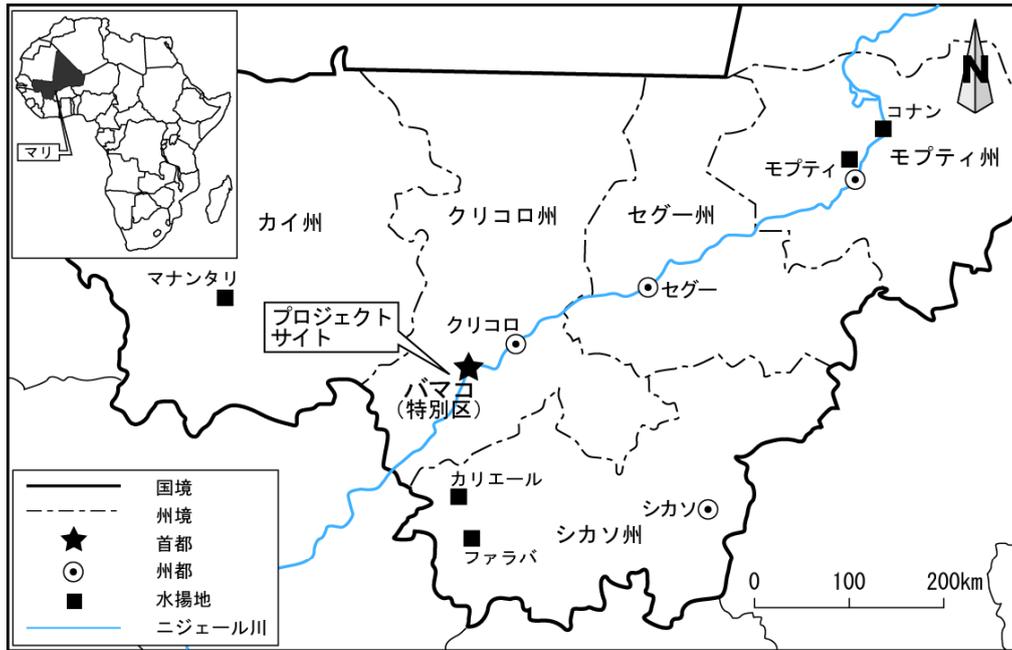

○既存魚市場（ベセアオ市場）の様子  
露天のため鮮魚陳列が出来ない。



○バマコ中央魚市場完成予想図

