


ケニア「バリンゴ郡村落給水計画」及び「ナロック給水拡張計画」案件位置図



・「バリンゴ郡村落給水計画」

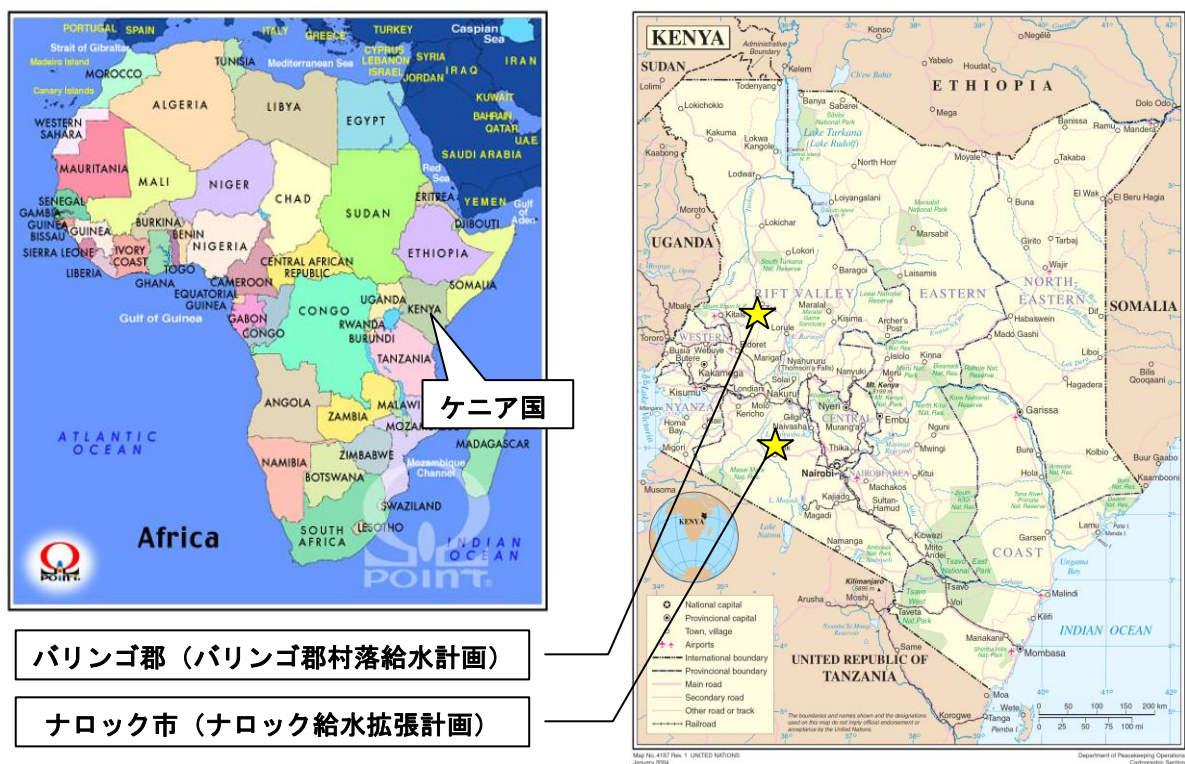

バリンゴ郡を流れるケリオ川。
水量は不安定で水質が悪い。



深井戸給水施設完成予定図

・「ナロック給水拡張計画」



既存浄水場の沈殿池
浄水処理能力を上回る過負荷運転のため、
十分に沈殿できていない。



浄水場完成予定図