


事業内容に関する写真

1 ヘルメットレックにおける爆雷の状態



UXO ワーキンググループ・アグオン公安治安局長立会の下、処理対象爆雷を特定

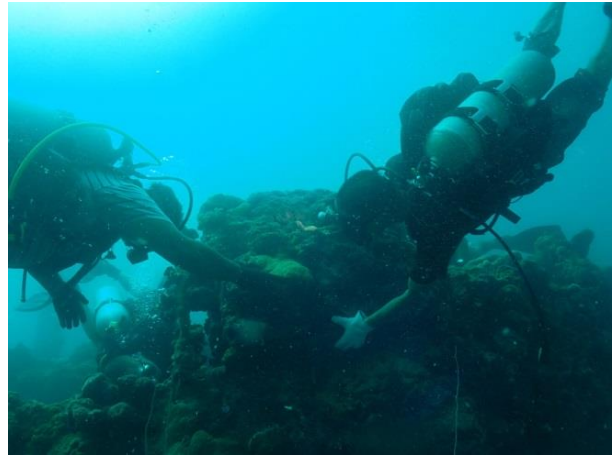

投下台(爆雷装填)を確認する公安治安局長



ヘルメットレック内に残置されている爆雷
(ピクリン酸漏洩防止処置対象)



サンゴ等に覆われた投下台(信管付爆雷装填)
(爆破処理対象)

2 海中処理事業



作業海域(ヘルメットレック)への出航準備



作業海域表示のブイの設置




水深 30mの汚染海域での作業に使用する気密性の高い潜水器を着用する専門家



着用補佐する現地スタッフ



汚染水域用潜水器の着用完了した専門家

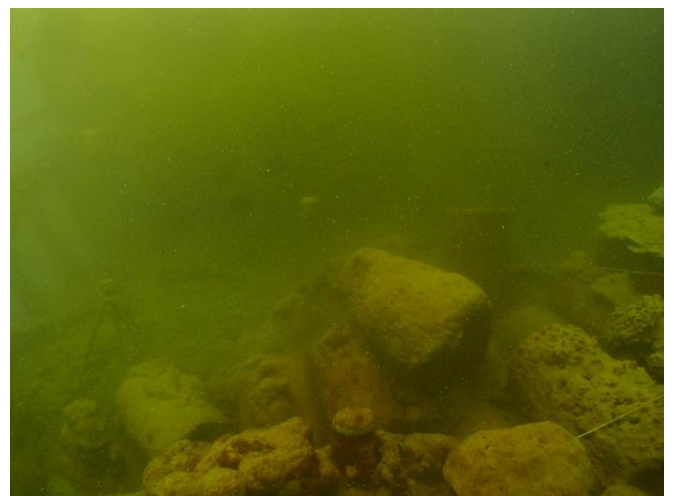


散乱する爆雷の亀裂からピクリン酸が漏洩して黄色く濁っている船倉



ヘルメットレック船外の様子



黄色く濁る船倉内へ潜水する専門家

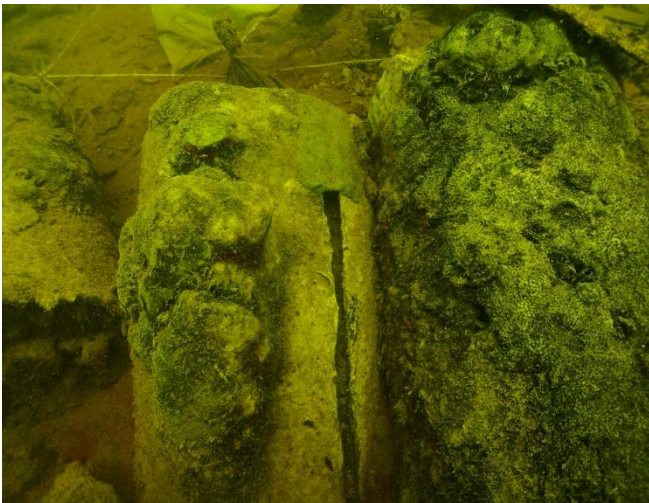

大きな亀裂が入った爆雷



水中硬化型防食材による爆雷の亀裂補修処置



腐食が更に進んでいる爆雷へのビニール・金網利用しての完全密封処置

